附属施設物標準図集〔排水施設編〕正誤表

【誤】

排水管取付金具詳細図

橋脚に沿う排水管 S=1/5

メタル橋脚



2-PL 110x6x470(549)
2-PL 110x6x226(251)
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)

注）（ ）内数値はφ250に対する値を示す。

管径	φ200	φ250
l1	234	285
l2	300	387

コンクリート橋脚



2-PL 110x6x470(549)
2-PL 110x6x306(331)
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)

a部詳細図 S=1/5



排水管取付金具詳細図 S=1/10

縦管

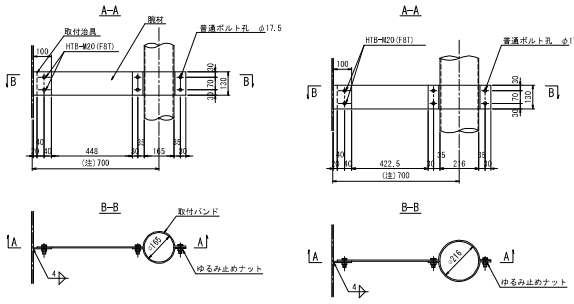

1-PL 130x6x920
1-PL 100x6x390
1-PL 100x8x100
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)

1-PL 130x6x975
1-PL 100x6x470
1-PL 100x8x100
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)

横管

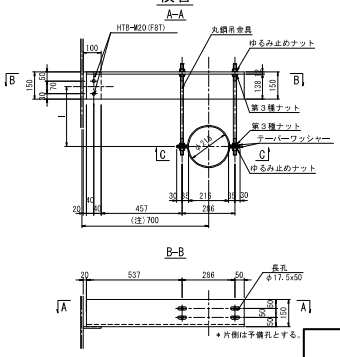

1-L150x150x12(x873)
2-PL 50x6x470
1-PL 100x8x150
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)



注）・丸鋼吊金具、取付バンド、ボルト・ナットは溶融亜鉛メッキ(HDZT49)とする。
・取付治具、腕材については、母材と同仕様、同色で防錆することを標準とする。

２０２４ー排ー０７
排水管取付金具詳細図

【正】

排水管取付金具詳細図

橋脚に沿う排水管 S=1/5

メタル橋脚



2-PL 110x6x470(549)
2-PL 110x6x226(251)
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)

注）（ ）内数値はφ250に対する値を示す。

管径	φ200	φ250
l1	234	285
l2	300	387

コンクリート橋脚



2-PL 110x6x470(549)
2-PL 110x6x306(331)
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)

a部詳細図 S=1/5



排水管取付金具詳細図 S=1/10

縦管

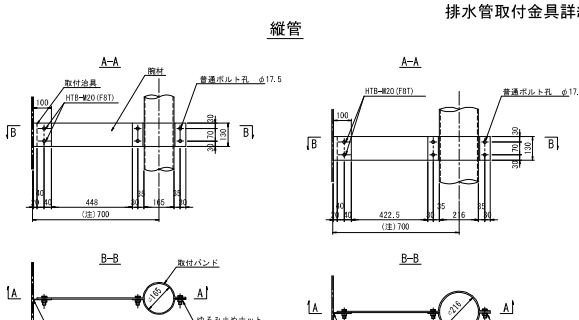

1-PL 130x6x920
1-PL 100x6x390
1-PL 100x8x100
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)

1-PL 130x6x975
1-PL 100x6x470
1-PL 100x8x100
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)

横管

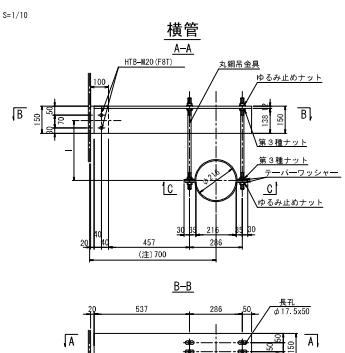

1-L150x150x12(x873)
2-PL 50x6x470
1-PL 100x8x150
4-BN M 16x50(ゆるみ止めナット)
2-HTB M 20(F8T)



注）・丸鋼吊金具、取付バンド、ボルト・ナット類は溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(HZA 25A)を標準とする。ただし、既設橋の取替えの場合で、かつ、腐食が確認されない場合は溶融亜鉛めっき(HDZT49)を採用してもよい。
・取付治具、腕材については、母材と同仕様、同色で防錆することを標準とする。

２０２４ー排ー０７
排水管取付金具詳細図